

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Mračnická 1053, 1054, k.ú.**  
**Hostivař [732052], p.č. ...**  
 PSČ, místo: **10200, Praha 10**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **4305.2** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.26** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **5814.72** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

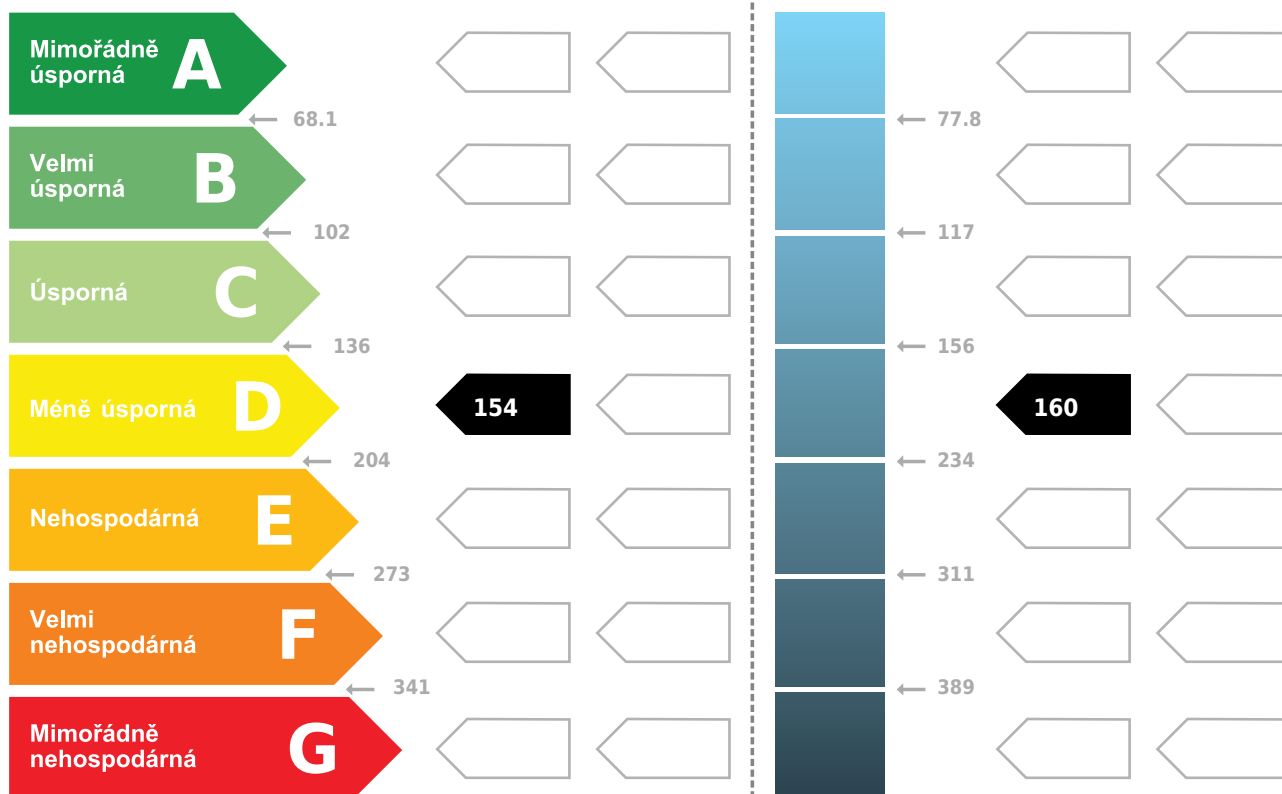

Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

**895.4**

**931.0**

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>


Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



Doporučení

### PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [ MWh/rok ]

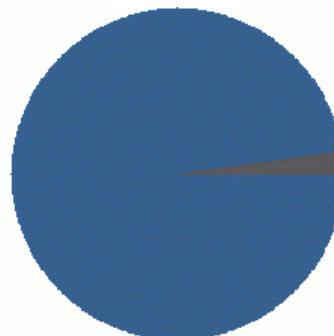

■ CZT - OZE <= 50%: 877.6  
■ elektrická energie: 17.8

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>							
	<b>C</b>					75.8	3.0	
	<b>D</b>							
	<b>E</b>	75.2						
	<b>F</b>							
Mimořádně neehospodárná	<b>G</b>	0.48						
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>437.0</b>				<b>440.0</b>	<b>17.5</b>	
MWh/rok								

Zpracovatel: **Ing. Pavel Rous**

Osvědčení č.: **654**

Kontakt: **Pod Hlaništěm 194, 18200, Praha 8**

Vyhotoveno dne: **26.2.2015**

**602 253 749 / pavel.rous@volny.cz**

Podpis: .....